



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград»
(ООО «Газпром газораспределение Волгоград»)

ПРИКАЗ

«13» февраля 2014 г.

№ 1ВУБог

г. Волгоград

О введении в действие Положения о применении знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях

В целях реализации пункта 27 Плана мероприятий по совершенствованию Системы управления производственной безопасностью в организациях Группы Газпром межрегионгаз, утвержденного заместителем генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение о применении знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях (Приложение, далее – Положение).

2. Директорам филиалов, начальникам Ремонтно-эксплуатационных управлений, руководителям структурных подразделений принять для руководства в работе и исполнения требований Положения.

3. Положение обязательно для применения в ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (далее ДО) при проведении реконструкции и ремонтных работ на объектах ДО, строительстве новых объектов ДО, а также для сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение реконструкции и ремонтных работ на объектах ДО, строительство новых объектов ДО.

4. Начальнику договорного отдела, директорам филиалов, начальникам Ремонтно-эксплуатационных управлений включать в договоры ссылку на Положение со сторонними юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в части, касающейся соблюдения предусмотренных Положением требований, по соглашению сторон такого договора.

5. Начальнику УИТиС Кревному С.В. разместить на корпоративном внутреннем ресурсе intra.vlg-gaz.ru настоящий приказ с Положением.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного инженера А.В. Степанова.

Генеральный директор

А.Н. Сидоров



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»
(ООО «Газпром межрегионгаз»)

ПРИКАЗ

«01» февраля 2024 г.

№ 30

Об утверждении Положения о применении знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях

В целях реализации пункта 27 Плана мероприятий по совершенствованию Системы управления производственной безопасностью в организациях Группы Газпром межрегионгаз, утвержденного заместителем генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз» А.М. Ломакиным 16.09.2022,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о применении знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях (далее – Положение, Приложение).
2. Руководителям организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз», включенных в периметр распространения системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» в соответствии с приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248 «О системе управления производственной безопасностью ООО “Газпром межрегионгаз”» (с изменениями), обеспечить введение Положения в действие в установленном порядке в месячный срок с даты издания настоящего приказа и его выполнение.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

С.В. Густов

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Газпром межрегионгаз»
от «17» июня 2024 г. № 30

**ПОЛОЖЕНИЕ
о применении знаков безопасности и других средств визуальной
информации об опасностях**

Санкт-Петербург

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Область применения	3
3. Нормативные ссылки	3
4. Термины, определения и сокращения	4
5. Общие требования.....	6
6. Цвета сигнальные	6
7. Сигнальная разметка.....	9
8. Знаки безопасности	10
9. Требования к поясняющим надписям	15
10. Порядок применения средств визуальной информации на территории, в зданиях и помещениях объектов ДО.....	16
11. Порядок применения средств визуальной информации при эксплуатации оборудования и приспособлений объектов ДО	19
12. Порядок применения средств визуальной информации при производстве работ повышенной опасности на объектах ДО.....	21
13. Порядок применения опознавательной окраски и обозначения трубопроводов на объектах ДО	22
Приложение № 1.....	25
Приложение № 2.....	26
Приложение № 3.....	27
Приложение № 4.....	28
Приложение № 5.....	30
Приложение № 6.....	31
Приложение № 7	34

1. Общие положения

1.1. Положение о применении знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях (далее – Положение) разработано на основе СТО Газпром 18000.2-007-2018 «Порядок применения знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях на объектах ПАО “Газпром”» [5] в целях создания единых требований к средствам визуальной информации на объектах ДО, выявления и устранения опасностей в области производственной безопасности, формирования рекомендаций по уменьшению рисков в области производственной безопасности, предотвращения производственного травматизма, аварий, инцидентов и профессиональных заболеваний.

1.2. Положение относится к комплексу документационных процедур, разработанных с целью интеграции системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» в Единую систему управления производственной безопасностью ПАО «Газпром».

2. Область применения

2.1. Положение устанавливает порядок применения знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях для обозначения опасных зон на объектах ДО.

2.2. Положение не распространяется на объекты сетей газораспределения, на знаки безопасности, применяемые в электроустановках, для маркировки опасных грузов, дорожные знаки и разметку, окраску и маркировку баллонов, фотолюминесцентные эвакуационные системы и пожарное оборудование, кроме пожарных трубопроводов.

2.3. Положение обязательно для применения в ДО при проведении реконструкции и ремонтных работ на объектах ДО, строительстве новых объектов ДО, а также для сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение реконструкции и ремонтных работ на объектах ДО, строительство новых объектов ДО.

2.4. Ссылка на настоящее Положение подлежит включению в договоры с указанными в п. 2.3 Положения сторонними юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в части, касающейся соблюдения предусмотренных настоящим Положением требований, по соглашению сторон такого договора.

3. Нормативные ссылки

В Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:

[1]. Трудовой кодекс Российской Федерации.

[2]. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

[3]. ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

[4]. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

[5]. СТО Газпром 18000.2-007-2018 «Порядок применения знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях на объектах ПАО “Газпром”».

[6]. Типовая книга фирменного стиля дочернего общества ПАО «Газпром» (утверждена постановлением Правления ПАО «Газпром» от 30.12.2022 № 55).

4. Термины, определения и сокращения

4.1. В Положении используются следующие сокращения:

АТС – автотранспортное средство;

ДО – дочернее общество;

КИП – контрольно-измерительный пункт;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ПДУ – предельно допустимый уровень.

4.2. В Положении применены термины в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

4.2.1. **Дочернее общество** (ДО) – организация, входящая в Группу Газпром межрегионгаз, включенная в периметр распространения системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Общество) в соответствии с приказом Общества от 25.12.2020 № 248 (с изменениями).

4.2.2. **Вредный производственный фактор** – фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию работника [Трудовой кодекс [1], статья 209].

4.2.3. **Лента противоскользящая** – лента, предназначенная для предотвращения скольжения на поверхностях и лестничных маршах.

4.2.4. **Лента сигнальная** – лента, предназначенная для привлечения внимания людей к непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, предписания и разрешения определенных действий с целью обеспечения безопасности, а также для ограничения территории, необходимой для проведения аварийно-спасательных работ.

4.2.5. **Объект ДО** – территория, здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, иные подобные объекты ДО, транспортные средства ДО, используемые при осуществлении ДО своей производственной деятельности.

4.2.6. **Объемные знаки пожарной безопасности** – знаки пожарной безопасности, имеющие два и более цветографических изображения

на сторонах соответствующего многогранника (например, на сторонах тетраэдра, пирамиды, куба, октаэдра, призмы, параллелепипеда и т.д.).

Примечание: цветографическое изображение объемных знаков пожарной безопасности может наблюдаться с двух и более различных направлений.

4.2.7. **Ограждение защитное** – устройство, предназначенное для ограничения (предотвращения) доступа посторонних лиц на территорию и участки с опасными и вредными производственными факторами.

4.2.8. **Ограждение сигнальное** – устройство, предназначенное для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

4.2.9. **Опасная зона** – часть пространства, в которой действуют постоянно или возникают периодически факторы, создающие угрозу жизни и здоровью работников.

4.2.10. **Опасность** – обстоятельство, которое может привести к получению травмы и ущербу для здоровья.

Примечание: опасности могут включать в себя ситуации, потенциально ведущие к причинению вреда или возникновению опасных ситуаций или обстоятельств, способных привести к травме или ухудшению здоровья.

4.2.11. **Опасный производственный фактор** – фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника [Трудовой кодекс [1], статья 209].

4.2.12. **Пиктограмма** – изображение (символ), отображающее важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на которые указывают в схематическом виде.

4.2.13. **Плоские знаки пожарной безопасности** – знаки пожарной безопасности, имеющие одно цветографическое изображение на плоском носителе; хорошо наблюдаются с одного направления, перпендикулярного к плоскости знака.

Примечание: цветографическое изображение плоских знаков пожарной безопасности рекомендуется наблюдать с одного направления, перпендикулярного к плоскости знака.

4.2.14. **Рабочее место** – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя [Трудовой кодекс [1], статья 209].

4.2.15. **Сигнальная разметка** – цветографическое изображение с использованием контрастных и сигнальных цветов, нанесенное на поверхности, конструкции, стены, оборудование или их элементы.

4.2.16. **Средства коллективной защиты** – технические и иные конструкции, устройства, системы, используемые для предотвращения или уменьшения уровня воздействия на работника вредных и опасных производственных факторов, возможной защиты от загрязнений.

4.2.17. **Штендер** – переносная складная конструкция в форме арки или прямоугольника с информацией на одной или двух поверхностях.

5. Общие требования

5.1. Знаки безопасности, сигнальные цвета, сигнальную разметку и другие средства визуальной информации об опасности следует применять для информирования работников и посетителей, находящихся на объектах ДО, в целях:

- привлечения внимания к опасности;
- предостережения от возможной опасности;
- сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью;
- предписания или требования действий, определенных знаками безопасности;
- сообщения информации об опасности.

5.2. Применение знаков безопасности, сигнальных цветов, сигнальной разметки и других визуальных средств информации не заменяет необходимости проведения организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности, использования средств индивидуальной и коллективной защиты, инструктажа работников и посетителей, находящихся на объектах ДО.

6. Цвета сигнальные

6.1. Сигнальными цветами в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 [2] являются:

- красный;
- желтый;
- зеленый;
- синий.

6.2. Смыслоное значение, область применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета приведены в Приложении № 1.

6.3. Красный сигнальный цвет применяют для обозначения:

- устройств отключения механизмов и машин, в том числе аварийных;
- шкафов и внутренних поверхностей крышек (дверец) с открытыми токоведущими элементами оборудования, машин, механизмов и т.п.;
- рукояток кранов аварийного сброса давления;
- средств противопожарной защиты, пожарной техники и элементов, требующих оперативного опознания (например, наземные части гидрант-колонок, огнетушители, баллоны, устройства ручного пуска систем (установок) пожарной автоматики, средств оповещения, телефоны прямой связи с пожарной охраной, насосы, пожарные стенды, бочки для воды, ящики для песка, а также ведра, лопаты, топоры и т.п.);
- окантовки пожарных щитов белого цвета для крепления пожарного инструмента и огнетушителей с шириной окантовки от 30 до 100 мм;
- орнаментовки элементов строительных конструкций (стен, колонн);
- мест нахождения огнетушителя, установки пожаротушения с ручным пуском, кнопки пожарной сигнализации и т.п.;

- ламп сигнальных и табло с информацией, извещающей о нарушении технологического процесса или условий безопасности (например, «Тревога», «Неисправность» и др.);
- захватных устройств промышленных установок;
- знаков, информирующих о возможных последствиях в случае пренебрежения требованиями запрещающих знаков;
- знаков, предписывающих необходимость выполнения определенных действий;
- ограждений временных и элементов, устанавливаемых на границах опасных зон, участков, территорий, ям, котлованов, временных ограждений мест химического, бактериологического и радиационного загрязнения, а также ограждений других мест, зон, участков, вход на которые временно запрещен;
- запрещающих знаков безопасности;
- знаков пожарной безопасности.

6.4. Красный сигнальный цвет не допускается использовать:

- для обозначения средств противопожарной защиты, стационарно устанавливаются (их элементов) и не требующих оперативного опознания (например, пожарные извещатели, оросители установок пожаротушения и т.п.);
- на пути эвакуации во избежание путаницы и замешательства, кроме запрещающих знаков безопасности и знаков пожарной безопасности, средств противопожарной защиты.

6.5. Желтый сигнальный цвет применяют для обозначения:

6.5.1. Элементов строительных и иных конструкций, которые могут являться причиной получения травм работниками и посетителями, находящимися на объектах ДО:

- низких балок, выступов и перепадов в плоскости пола;
- малозаметных ступеней и пандусов;
- мест, в которых существует опасность падения (например, кромки погрузочных платформ, грузовых поддонов, неогражденных площадок, люков, проемов и т.д.);
- сужений проездов, малозаметных распорок, узлов, колонн, стоек и опор в местах интенсивного движения транспорта ДО и т.д.

6.5.2. Узлов и элементов оборудования, машин и механизмов, неосторожное обращение с которыми представляет опасность для людей (например, открытых движущихся узлов, кромок оградительных устройств, не полностью закрывающих ограждений движущихся элементов, ограждающих конструкций площадок для работ, проводимых на высоте, а также постоянно подвешенных к потолку или стенам технологической арматуры и механизмов, выступающих в рабочее пространство).

6.5.3. Элементов транспортных средств, опасных при эксплуатации, подъемно-транспортного оборудования и строительно-дорожных машин, площадок грузоподъемников, бамперов и боковых поверхностей электрокаров, погрузчиков, тележек, поворотных платформ и боковых поверхностей стрел экскаваторов, захватов и площадок автопогрузчиков, элементов грузоподъемных кранов, обойм грузовых крюков и др.

6.5.4. Устройств или элементов, относящихся к подвижным монтажным, и элементам грузозахватных приспособлений, подвижных частей кантователей, траверс, подъемников, подвижных частей монтажных вышек и лестниц.

6.5.5. Дверей, внутренних поверхностей крышек, кожухов и других ограждений, закрывающих места расположения движущихся узлов и элементов оборудования, машин, механизмов, требующих периодического доступа для контроля, ремонта, регулировки и т.п.

6.5.6. Постоянных ограждений или элементов ограждений, устанавливаемых на границах опасных зон, участков, территорий у проемов, выносных площадок, балконов, перекрытий и других мест, в которых возможно падение с высоты.

6.5.7. Технологического оборудования, содержащего опасные или вредные вещества.

6.5.8. Площадей, которые должны быть всегда свободными на случай эвакуации (например, площадки у эвакуационных выходов и подходы к ним, возле мест подачи пожарной тревоги, подхода к средствам противопожарной защиты, средствам оповещения, пожарным лестницам, пунктам оказания первой помощи пострадавшим и т.д.).

6.5.9. Узлов и элементов оборудования, машин и механизмов, обращение с которыми представляет опасность для работников.

6.5.10. Предупреждающих знаков безопасности.

6.6. Синий сигнальный цвет применяют для обозначения:

- индикаторов сигнальных и других сигнальных устройств указательного или разрешающего назначения;

- знаков безопасности предписывающих и указательных, информирующих о предписании во избежание опасности, о требованиях обязательных действий в целях обеспечения безопасности, об указаниях к действию (разрешение определенных действий).

6.7. Зеленый сигнальный цвет применяют для обозначения:

- знаков безопасности (например, безопасных зон, безопасного состояния и т.д.);

- ламп сигнальных, извещающих о нормальном режиме работы оборудования, нормальном состоянии технологических процессов и т.п.;

- знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.

6.8. Для усиления зрительного восприятия цветографических изображений знаков безопасности и сигнальной разметки сигнальные цвета следует применять в сочетании с контрастными цветами – белым или черным. Контрастные цвета необходимо использовать для выполнения графических символов и поясняющих надписей.

6.9. Сигнальные цвета, разметку и знаки безопасности, предназначенные для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара и (или) выполнения определенных действий при пожаре, применяют в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 [2].

7. Сигнальная разметка

7.1. Виды и назначение сигнальной разметки.

7.1.1. Сигнальную разметку ~~выполняют в виде чередующихся полос~~ красного и белого, желтого и черного, зеленого и белого сигнальных и контрастных цветов в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 [2].

7.1.2. Красно-белую и желто-черную сигнальную разметку следует применять в целях обозначения:

- опасности столкновения с препятствиями;
- опасности поскользнуться и упасть;
- опасности оказаться в зоне возможного падения груза, предметов, обрушения конструкции, элементов и т.п.;
- опасности оказаться в зоне химического, бактериологического, радиационного или иного загрязнения территории (участка);
- контрольно-пропускных пунктов опасных производств и других мест, вход на которые запрещен для посторонних лиц;
- мест ведения пожароопасных, аварийных, аварийно-спасательных, ремонтных, строительных и других специальных работ;
- строительных и архитектурных элементов (например, колонн, углов, выступов и т.п.), узлов и элементов оборудования, машин, механизмов, арматуры, выступающих в рабочую зону или пространство, где могут находиться люди;
- границ полосы движения (например, переходы для работающих в зоне ведения строительных работ, движение транспортных средств в зоне ведения дорожных работ и т.д.);
- площадей, конструкций, зон зданий и сооружений;
- границ мест проведения спортивных соревнований (например, велотреков, автомобильных, лыжных трасс и т.п.) или зрелищных мероприятий.

7.1.3. Зелено-белую сигнальную разметку следует применять для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации (например, направляющие линии в виде «ёлочки») в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 [2].

7.1.4. Сигнальная разметка приведена в Приложении № 2.

7.2. Общие требования к применению сигнальной разметки.

7.2.1. Сигнальную разметку следует выполнять на поверхности строительных конструкций, элементов зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования, машин, механизмов, а также поверхности изделий и предметов, предназначенных для обеспечения безопасности, в том числе изделий с внешним или внутренним электрическим освещением от автономных или аварийных источников электроснабжения.

7.2.2. Если препятствия и места опасности существуют постоянно, то должны быть обозначены сигнальной разметкой с чередующимися желто-черными полосами.

7.2.3. Если препятствия и места опасности носят временный характер (например, при дорожных, строительных и аварийно-спасательных работах),

то опасность должна быть обозначена сигнальной разметкой с чередующимися красно-белыми полосами.

7.2.4. Ширина полосы сигнального цвета должна составлять от 50 до 500 мм, поперечный размер сигнальной разметки (ширина или диаметр) – не менее 20 мм.

7.2.5. Ширину полосы сигнального цвета и поперечный размер сигнальной разметки следует выбирать с учетом:

- вида и исполнения сигнальной разметки;
- размера объекта обозначения или места размещения;
- расстояния, с которого сигнальная разметка должна быть достаточно видима и опознана по своему смысловому значению.

7.2.6. Доля красного, желтого или зеленого сигнального цвета от общей площади полосы должна составлять не менее 50%. Соотношение ширины полос красного и белого, желтого и черного, зеленого и белого цветов должно составлять от 1:1 до 1,5:1 соответственно.

7.2.7. Надписи, являющиеся поясняющими, на сигнальную разметку наносить допускается (например, «Опасная зона», «Проход запрещен» и др.). Поясняющие надписи необходимо выполнять:

- красным цветом на белом фоне для красно-белых сигнальных разметок;
- черным цветом на желтом фоне для желто-черных сигнальных разметок;
- зеленым цветом на белом фоне для зелено-белых сигнальных разметок.

7.2.8. Сигнальную разметку допускается выполнять с применением несветящихся, световозвращающих, фотолюминесцентных материалов или их комбинации.

7.2.9. Сигнальная разметка с внешним или внутренним электрическим освещением для пожароопасных и взрывоопасных зон должна быть выполнена в пожаробезопасном и взрывозащищенном исполнении соответственно.

7.2.10. Сигнальная разметка, предназначенная для размещения в производственных условиях, содержащих агрессивные химические среды, должна выдерживать воздействие газообразных, парообразных и аэрозольных химических сред.

7.2.11. Разметку сигнальную запрещается применять с чередующимися красно-белыми полосами на пути эвакуации.

8. Знаки безопасности

8.1. Виды знаков безопасности.

8.1.1. На объектах ДО могут применяться следующие виды знаков безопасности:

- основные;
- дополнительные;
- комбинированные;
- групповые.

8.1.2. Знаки безопасности по видам применяемых материалов согласно ГОСТ 12.4.026-2015 [2] бывают:

- несветящиеся;
- световозвращающие;
- фотолюминесцентные.

8.1.3. Знаки безопасности по конструктивному исполнению согласно ГОСТ 12.4.026-2015 [2] подразделяются на плоские и объемные.

8.2. Основные знаки безопасности.

8.2.1. Основные знаки безопасности должны содержать однозначное смысловое выражение требований по обеспечению безопасности.

8.2.2. Основные знаки безопасности следует использовать самостоятельно или в составе комбинированных и групповых знаков безопасности.

8.2.3. Основные знаки безопасности подразделяются на следующие группы:

- запрещающие знаки;
- предупреждающие знаки;
- предписывающие знаки;
- указательные знаки;
- знаки пожарной безопасности;
- эвакуационные знаки;
- знаки медицинского и санитарного назначения.

8.2.4. Геометрическую форму, сигнальный цвет и смысловое значение основных знаков безопасности определяют в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 [2].

8.2.5. Усредненные размеры знаков безопасности при нормальном освещении приведены в Приложении № 3.

8.3. Дополнительные знаки безопасности.

8.3.1. Дополнительные знаки безопасности должны содержать поясняющую надпись. Дополнительные знаки безопасности используют в сочетании с основными знаками.

8.3.2. Дополнительные знаки безопасности следует применять для уточнения, ограничения или усиления действий основных знаков безопасности, а также для информации.

8.3.3. Дополнительные знаки безопасности допускается располагать ниже, справа или слева от основного знака безопасности.

8.3.4. Требования к исполнению дополнительного знака приведены в таблице 1.

Таблица 1. Требования к исполнению дополнительного знака

Параметр	Описание
Форма знака	Прямоугольник
Размер знака	В соответствии с Приложением № 3
Цвет основной поверхности	Белый или соответствующий цвету основного знака безопасности
Цвет каймы	Черный или красный
Цвет канта	Белый или желтый (для основной поверхности желтого цвета)

8.3.5. Кайму на дополнительных знаках безопасности с красной, синей или зеленой основной поверхностью не наносят. Дополнительные знаки безопасности с белой или желтой основной поверхностью выполняют без каймы.

8.3.6. Поясняющая надпись на дополнительных знаках безопасности должна быть черного цвета для белой или желтой основной поверхности и белого цвета для красной, синей или зеленой основной поверхности. Надписи для знаков пожарной безопасности выполняются красным цветом.

8.3.7. Примеры выполнения дополнительных знаков безопасности приведены на рисунке 3 Приложения № 4.

8.4. Комбинированные и групповые знаки безопасности.

8.4.1. Комбинированные и групповые знаки безопасности должны состоять из основных и дополнительных знаков. Комбинированные и групповые знаки безопасности являются носителями комплексных требований по обеспечению безопасности.

8.4.2. Комбинированные знаки безопасности должны иметь прямоугольную форму и содержать одновременно основной знак безопасности и дополнительный знак с поясняющей надписью.

8.4.3. Требования к исполнению комбинированных знаков приведены в таблице 2.

Таблица 2. Требования к исполнению комбинированных знаков

Параметр	Описание
Размер знака	В соответствии с Приложением № 3
Цвет прямоугольного блока комбинированного знака	Белый
Цвет фона поясняющей надписи	Белый или цвета основного знака безопасности
Цвет поясняющей надписи	Черный или красный для белого фона. Черный для желтого фона. Белый для красного, синего или зеленого фона
Цвет каймы	Черный или красный
Цвет канта	Белый

8.4.4. Комбинированные знаки безопасности для указания направления движения должны состоять из основного знака безопасности и знака направляющей стрелки или знака направляющей стрелки с поясняющей надписью.

8.4.5. Основной знак безопасности может быть представлен:

- эвакуационными знаками для указания направления движения к эвакуационному выходу;

- знаками медицинского и санитарного назначения для указания направления движения к местам размещения аптечек первой медицинской помощи, медицинских кабинетов и т.п.;

- знаками пожарной безопасности для указания мест нахождения средств противопожарной защиты, их элементов;

- указательными знаками.

8.4.6. Примеры выполнения комбинированных знаков безопасности приведены на рисунке 1 Приложения № 4.

8.4.7. Групповые знаки безопасности, содержащие на одном прямоугольном блоке два или более основных знака безопасности с соответствующими поясняющими надписями, следует использовать для одновременного изложения комплексных требований и мер по обеспечению безопасности.

8.4.8. Требования к исполнению групповых знаков приведены в таблице 3.

Таблица 3. Требования к исполнению групповых знаков

Параметр	Описание
Размер знака	В соответствии с Приложением № 3
Цвет прямоугольного блока группового знака	Белый
Цвет фона надписи	Белый или цвета основного знака безопасности
Цвет надписи	Черный или цвета основного знака безопасности
Цвет каймы	Черный или красный
Цвет канта	Белый

8.4.9. Примеры выполнения групповых знаков безопасности приведены на рисунке 2 Приложения № 4.

8.5. Общие требования к применению знаков безопасности.

8.5.1. Места размещения и размеры знаков безопасности на оборудовании, машинах, механизмах объектов ДО определяются в соответствии с конструкторской документацией на объект ДО.

8.5.2. В помещениях объектов ДО, оснащенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим пожарное оборудование, должны быть установлены указатели. Указатели местоположения пожарного оборудования должны располагаться на видных местах на высоте от 2,0 до 2,5 м от уровня пола с учетом условий видимости в соответствии с пунктом 4.2.3 СП 9.13130.2009 [4].

8.5.3. Восстановление неисправных или дополнение отсутствующих знаков безопасности, размещенных организацией-изготовителем, и дополнительное размещение знаков безопасности на оборудовании, машинах,

механизмах, находящихся в эксплуатации, при необходимости проводит эксплуатирующее подразделение ДО.

8.5.4. Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением должны быть подключены к аварийному или автономному источнику электроснабжения.

8.5.5. Плоские и объемные знаки безопасности наружного размещения должны освещаться от сети наружного электроснабжения, за исключением объектов, имеющих степень обеспечения надежности электроснабжения I категории.

8.5.6. Знаки безопасности, являющиеся частью фотолюминесцентных эвакуационных систем, должны быть изготовлены на основе фотолюминесцентных материалов (фотолюминесцентные знаки безопасности) в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 [2].

8.5.7. Знаки для обозначения эвакуационных выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без достаточного искусственного или естественного освещения должны быть объемными с внутренним электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока.

8.5.8. Знаки с внешним или внутренним электрическим освещением для пожароопасных и взрывоопасных помещений должны быть выполнены в пожаробезопасном и взрывозащищенном исполнении соответственно, а для взрывопожароопасных помещений – во взрывозащищенном и пожаробезопасном исполнении.

8.5.9. Знаки безопасности, предназначенные для размещения в производственных условиях, содержащих агрессивные химические среды, должны выдерживать воздействие газообразных, парообразных и аэрозольных химических сред.

8.5.10. Знаки безопасности необходимо размещать так, чтобы они постоянно находились в поле зрения работников и посетителей, находящихся на объектах ДО, для информирования которых предназначены.

8.5.11. Знаки безопасности должны быть расположены так, чтобы:

- были хорошо видны;
- не отвлекали внимания;
- не создавали неудобств при выполнении производственной деятельности;
- не загораживали проход и проезд;
- не препятствовали перемещению грузов.

8.5.12. Знаки безопасности, размещенные на воротах и на (над) входных(ми) дверях(ми) помещений, означают, что зона действия этих знаков распространяется на всю территорию и площадь за воротами и дверями.

8.5.13. Знаки безопасности на воротах и дверях следует размещать так, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Эвакуационные знаки безопасности «Выход» и «Запасный выход» с внешним или внутренним электрическим освещением должны размещаться только над дверями, ведущими к выходу.

8.5.14. Опасные зоны на территории объектов ДО должны быть обозначены соответствующими знаками безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-2015 [2].

8.5.15. Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объекты ДО, означают, что действие распространяется на объекты ДО в целом согласно ГОСТ 12.4.026-2015 [2].

8.5.16. На дополнительном знаке безопасности приводят указания в поясняющей надписи при необходимости ограничить зону действия знака.

8.5.17. Знаки безопасности, изготовленные на основе несветящихся материалов, следует применять в условиях достаточного освещения.

8.5.18. Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением следует применять при отсутствии или недостаточном освещении (искусственном или естественном).

8.5.19. Световозвращающие знаки безопасности следует устанавливать в местах размещения пожарных водоисточников, где отсутствует освещение или имеется низкий уровень фонового освещения (менее 20 лк), а также для обеспечения безопасности при проведении работ на дорогах, автомобильных трассах и т.п.

8.5.20. Фотолюминесцентные знаки безопасности следует применять в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 [2].

8.5.21. Ориентацию знаков безопасности в вертикальной плоскости при монтаже (установке) в местах размещения определяют по маркировке верхнего положения знака.

8.5.22. Крепление знаков безопасности в местах размещения допускается осуществлять с помощью винтов, заклепок, клея или других способов и крепежных деталей, обеспечивающих надежное крепление во время механической уборки помещений и оборудования, а также защиту от возможного хищения.

8.5.23. Головки вращающихся крепежных элементов (например, шурупов, болтов, гаек и т.п.) следует отделять от лицевой световозвращающей поверхности знака нейлоновыми шайбами, предотвращающими возможное повреждение поверхности световозвращающих знаков в местах монтажного крепежа (например, отслоения, скручивания пленки и т.п.).

9. Требования к поясняющим надписям

9.1. Текст поясняющих надписей должен быть выполнен на русском языке. На знаке безопасности вместе с текстом надписи на русском языке допускается дублирование аналогичного текста надписи на английском языке (например, «ВЫХОД» и «EXIT»).

9.2. Поясняющие надписи необходимо выполнять фирменным шрифтом в соответствии с Книгой [6].

9.3. Расстояние между базовыми линиями строк, размеры букв и цифр, толщину линий, расстояние между буквами и словами поясняющих надписей необходимо определять в соответствии с Приложением № 5.

10. Порядок применения средств визуальной информации на территории, в зданиях и помещениях объектов ДО

10.1. При организации на территории проездов, проходов спасателя необходимо установить и обозначить зоны, опасные для людей.

10.2. Обозначение средствами визуальной информации опасных зон включает в себя:

- нанесение вертикальной разметки для обозначения опасных зон, негабаритных участков (например, проходы, колонны, столбы и т.д.);
- нанесение горизонтальной (напольной) разметки для обозначения опасных зон, зон движения транспорта, путей пешеходного движения и т.д.;
- установку знаков безопасности и информационных вывесок;
- установку защитных и сигнальных ограждений;
- размещение противоскользящих покрытий на полу, лестницах и т.п.

10.3. Требования к вертикальной сигнальной разметке приведены в пунктах 10.3.1–10.3.6, 10.4.14 Положения.

10.3.1. Вертикальная сигнальная разметка должна включать в себя:

- обозначение контрастными предупреждающими и защитными элементами негабаритных и опасных участков (например, колонны, проемы, проходы, лестницы, перепады высот и т.д.);
- оснащение средствами обзора (например, установка обзорных зеркал для обеспечения безопасности слабо просматриваемых участков);
- оснащение средствами ограничения (например, установка ограждений, шлагбаумов, колесоотбойных брусьев и т.д.).

10.3.2. Орнаментовка элементов строительных конструкций (например, стен, колонн) для обозначения мест нахождения огнетушителя, установки пожаротушения с ручным пуском, кнопки пожарной сигнализации и т.п. выполняют в виде отрезка горизонтально расположенной полосы шириной от 150 до 300 мм. Полосы должны располагаться в верхней части стен и колонн на высоте, удобной для зрительного восприятия с рабочих мест, проходов и т.п. В состав орнаментовки следует включать знак пожарной безопасности с соответствующим графическим символом средства противопожарной защиты.

10.3.3. Колонны и обрамления проемов помещений в местах интенсивного движения транспортных средств помимо сигнальной разметки должны быть защищены от механических повреждений с помощью установки защитных полиуретановых или резиновых профилей.

10.3.4. Ширина линий для обозначения ступеней и перепадов высот пола должна быть не менее 20 мм. Начало и конец лестничного марша следует обозначать сигнальной разметкой с чередующимися наклонными под углом от 45° до 60° полосами или плоскими прямоугольными элементами желтого и черного цветов.

10.3.5. Ширина окантовки пожарных щитов должна быть от 30 до 100 мм. Окантовку пожарных щитов выполняют в виде чередующихся наклонных

под углом от 45° до 60° полос красного сигнального и белого контрастного цветов.

10.3.6. На объектах ДО информационные вывески, в том числе вывески, содержащие информацию о технологических опасностях производственных помещений, паспорте объекта ДО и других информационных носителях, оформляют в соответствии с Книгой [6].

10.4. Требования к горизонтальной (напольной) разметке приведены в пунктах 10.4.1–10.4.14 Положения.

10.4.1. В производственных и складских помещениях должны быть предусмотрены проходы для движения людей и проезды для транспортных средств.

10.4.2. Границы между рабочими участками, габариты проездов и пешеходных проходов (за исключением случаев размещения пешеходных дорожек внутри проездов для транспорта) должны быть отмечены контрастными по отношению к цвету пола полосами белого или желтого цвета шириной не менее 50 мм. Материал полос не должен ухудшать защитные свойства напольного покрытия.

10.4.3. Проходы для движения пешеходов, а также проезды транспортных средств дополнительно могут размечаться соответствующими пиктограммами.

10.4.4. Стандартный размер проезда следует определять шириной транспортного средства плюс по 700 мм с обеих сторон. В случае невозможности обеспечения стандартной ширины проезда ширина должна быть не менее ширины транспортного средства. На въезде в здание следует указывать габаритные размеры проездов внутри здания и запрещающие знаки для исключения проезда других транспортных средств.

10.4.5. По территории, предназначеннной для проезда, организация движения людей допускается, при условии дополнительного обеспечения безопасности нахождения людей в данной зоне (например, сигнальной разметкой, знаками безопасности, ограждениями и т.д.).

10.4.6. На полах складских помещений должны быть нанесены линии разметки, определяющие продольные и поперечные проходы и проезды между штабелями или стеллажами. Границы площадок складирования должны быть обозначены хорошо видимыми линиями разметки, выполненными белой краской. Места хранения предметов дополнительно идентифицируют (например, с помощью ламинированных табличек, фотографий, схем, текстовых пояснений и т.п.).

10.4.7. Полы помещений для стоянки АТС должны иметь разметку, выполненную белой краской, определяющую места установки АТС и проезды. При разметке следует учитывать, что расстояние между двумя параллельно стоящими АТС должно быть достаточным для свободного открывания дверей кабины.

10.4.8. Линиями разметки белого цвета должны обозначаться зоны установки расположенных стационарно:

- инструментальных шкафов;
- верстаков;

- разметочных столов;
- контейнеров с отходами производства и бытовыми отходами;
- урн;
- зон сбора и хранения пустых контейнеров;
- поддонов;
- подкладок;
- рамп для хранения баллонов.

10.4.9. На стационарных рабочих местах работников (например, мастерских) зоны установки переносной оснастки и переносного оборудования (например, сварочные полуавтоматы и др.) в рабочей позиции должны обозначаться разметкой, выполненной белой краской по углам габаритов размещаемого оборудования.

10.4.10. Границы перепадов по высоте, представляющих опасность падения, должны иметь желто-черную сигнальную разметку.

10.4.11. Границы площадей, которые должны быть всегда свободными на случай эвакуации, необходимо обозначать сплошными линиями желтого сигнального цвета, а сами площади – чередующимися наклонными под углом от 45° до 60° полосами желтого сигнального и черного контрастного цветов. Ширина линий и полос должна быть от 50 до 100 мм¹.

10.4.12. При ширине проходов более 1 м вместо сплошной заливки чередующимися наклонными полосами всей площади следует применять пиктограммы знаков безопасности либо участки размером $0,5 \times 0,5$ м, заполненные чередующимися наклонными полосами на расстоянии визуального контроля.

10.4.13. Зоны напольного расположения средств пожаротушения с выступом на 100 мм от габарита установленного противопожарного оборудования необходимо обозначать сплошными линиями красного сигнального цвета, а сами площади – либо белым цветом, либо чередующимися наклонными под углом от 45° до 60° полосами красного сигнального и белого контрастного цветов. Ширина линий и полос должна быть от 50 до 100 мм.

10.4.14. Примеры организаций в производственных зданиях и помещениях вертикальной и горизонтальной разметки приведены в Приложении № 6.

10.5. Требования к защитным и сигнальным ограждениям приведены в пунктах 10.5.1–10.5.8 Положения.

10.5.1. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов (например, зоны вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок, неогражденных перепадов по высоте на 0,75 м и более и т.д.) необходимо устанавливать защитные ограждения. На границах зон с возможным воздействием опасных производственных

¹ Указанное обозначение не является обязательным для невзрывоопасных зданий и сооружений вспомогательного назначения (например, административные здания с ковровым покрытием полов, с покрытием из мозаичных или керамогранитных материалов и т.д.).

факторов (например, места, на которых происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами, зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов и т.д.) необходимо устанавливать сигнальные ограждения и знаки безопасности.

10.5.2. Расположение защитных ограждений на участках должно:

- исключать воздействие на работников и посетителей, находящихся на объектах ДО, опасных и вредных производственных факторов;
- не создавать дополнительных опасных ситуаций;
- обеспечивать возможность выполнения работниками и посетителями, находящимися на объектах ДО, предусмотренных действий.

10.5.3. Высота защитных ограждений должна быть не менее 1,1 м, сигнальных – от 0,8 до 1,1 м.

10.5.4. Форму, размеры, прочность и жесткость ограждений, а также расположение относительно ограждаемых участков и частей производственного оборудования и т.д. выбираются с учетом действующих нормативных и технических документов, регламентирующих безопасность производства данного вида работ или эксплуатации оборудования.

10.5.5. Если ограждения оборудуются знаками безопасности, то расстояние между знаками должно быть не более 6 м.

10.5.6. В качестве сигнального ограждения допускается применять окрашенные в соответствующие сигнальные цвета ленты, закрепленные к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений и т.п.

10.5.7. Поверхность временных ограждений должна быть целиком окрашена лакокрасочными материалами красного сигнального цвета или иметь чередующиеся наклонные под углом от 45° до 60° полосы красного сигнального и белого контрастного цветов. Ширина полос должна быть от 20 до 300 мм при соотношении ширины полос красного и белого цветов от 1:1 до 1,5:1.

10.5.8. Поверхность постоянных ограждений должна быть окрашена лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета или иметь чередующиеся наклонные под углом от 45° до 60° полосы желтого и черного сигнальных и контрастных цветов. Ширина полос должна быть от 20 до 300 мм при соотношении ширины полос желтого и черного цвета от 1:1 до 1,5:1.

11. Порядок применения средств визуальной информации при эксплуатации оборудования и приспособлений объектов ДО

11.1. Части оборудования и приспособлений, представляющие опасность, должны быть окрашены в сигнальные цвета и обозначены знаками безопасности в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на данное оборудование (приспособление).

11.2. Если узлы и элементы оборудования, машин, механизмов, требующих периодического доступа, закрыты съемными ограждениями, то окрашиванию лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета

подлежат движущиеся узлы, элементы и (или) поверхности смежных неподвижных деталей, закрываемые ограждениями.

11.3. На рабочих местах работников должны быть размещены таблички сигнальных элементов эксплуатируемого оборудования, надписи, схемы, инструкции и другие средства информации об основных параметрах работы, а также необходимой последовательности управляющих действий.

11.4. На неисправное оборудование должна быть вывешена информационная табличка, указывающая, что работать на данном оборудовании запрещается. Неисправное оборудование должно быть отключено (например, обесточено, выключен привод и т.п.).

11.5. На оборудовании и приспособлениях необходимо размещать информационные таблички и (или) наносить идентификационные надписи, содержащие технические и заводские данные оборудования, принадлежность к стационарной или технологической нумерации.

11.6. Требования к оформлению информационных табличек на оборудование приведены в таблице 4.

Таблица 4. Требования к оформлению информационных табличек на оборудование

Параметр	Описание
Форма	Прямоугольник
Размер информационной таблички	В соответствии с Приложением № 3
Цвет основной поверхности	Синий
Размер поясняющей надписи	В соответствии с разделом 9
Цвет поясняющей надписи	Белый
Цвет каймы	Белый
Цвет канта	Синий

11.6.1. Идентификационные надписи могут наноситься непосредственно на оборудование при помощи лакокрасочного анткоррозионного покрытия, а также при помощи самоклеящихся пленок. Идентификационные надписи следует выполнять контрастным к основному фону цветом:

- белым на черном, синем, зеленом, коричневом или красном фоне;
- красным на желтом фоне;
- синим на белом или сером фоне.

11.6.2. Для изготовления букв и цифр следует применять устройства, позволяющие автоматизировать процесс изготовления букв и цифр для идентификационных надписей из самоклеящихся пленок (например, режущие плоттеры).

12. Порядок применения средств визуальной информации при производстве работ повышенной опасности на объектах ДО

12.1. Обеспечение опасных зон *средствами визуальной информации* должно проводиться в рамках подготовительных мероприятий к производству работ с повышенной опасностью. Опасные зоны обеспечивают средствами визуальной информации до начала проведения работ.

12.2. Для ограждения опасных зон при производстве работ (например, проемы в перекрытиях и стационарных площадках, приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и т.д.) должны применяться сигнальные ограждения по всему периметру. Элементы ограждений должны надежно закрепляться и на них должны вывешиваться информационные таблички «Осторожно! Опасная зона», «Проход закрыт» и т.д. Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах движения людей, колесного и железнодорожного транспорта, должны быть обнесены защитным ограждением. На защитном ограждении должны быть установлены соответствующие предупредительные знаки, надписи, а в ночное время – сигнальное освещение напряжением не более 50 В. При проведении газоопасных работ освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном и пожаробезопасном исполнении, соответствующем по категории и группе взрывоопасной смеси.

12.3. При выполнении работ на высоте защитные ограждения должны устанавливаться от границы перепада по высоте на расстоянии не менее 0,3 м, сигнальные ограждения – на расстоянии не менее 2 м.

12.4. Границы опасных зон, а также помещения, в которых содержание вредных веществ превышает ПДК или воздействуют шум, вибрация и другие негативные факторы, превышающие ПДУ, должны обозначаться предупреждающими и предписывающими знаками безопасности.

12.5. Границы опасной зоны вблизи здания или сооружения, в пределах которой возможно падение предметов, должны ограждаться по всему периметру сигнальным или защитным ограждением на расстоянии возможного разлета предметов. Элементы ограждений должны надежно закрепляться. В местах возможного прохода людей (например, дороги и пешеходные дорожки) вблизи опасной зоны должны вывешиваться дополнительные знаки безопасности «Осторожно! Опасная зона», «Проход запрещен».

12.6. На границе опасной зоны перемещения грузов подъемными сооружениями, в пределах которой возможно падение, устанавливают знаки, предупреждающие о работе подъемного сооружения. Знаки устанавливают на входе в помещение (территорию), а также в местах возможного прохода людей (например, дороги и пешеходные дорожки) вблизи опасной зоны.

12.7. На границах опасных зон вблизи оборудования, установок, заготовок крановых узлов и т.д., находящихся под пробным давлением при проведении гидравлических или пневматических испытаний, должны выставляться штендеры, предупреждающие знаки или охранные посты при необходимости.

12.8. На границах опасных зон вблизи производства газоопасных работ и огневых работ на нестационарных рабочих местах должны выставляться сигнальное ограждение или охранные посты. Если установка сигнального ограждения невозможна, то в местах возможного прохода людей вблизи опасной зоны должны устанавливаться соответствующие штендеры и (или) знаки безопасности.

12.9. При расположении стационарных рабочих мест выполнения электрогазосварочных работ (сварочных постов) вблизи мест постоянного нахождения (прохода) людей должны применяться переносные или стационарные светонепроницаемые ограждения (например, щиты, ширмы или экраны) из несгораемого материала, высота которых должна обеспечивать надежность защиты от опасных факторов.

12.10. Специальные блокирующие, запорные устройства, а также соответствующие информационные таблички (например, «Не открывать», «Не закрывать», «Не включать, работают люди» и т.д.) по факту установки блокирующих устройств необходимо устанавливать с целью исключения возможности появления в рабочей зоне опасных и вредных факторов производственной среды при выводе оборудования в ремонт на приводы отключающей арматуры (аппаратах, ключах).

13. Порядок применения опознавательной окраски и обозначения трубопроводов на объектах ДО

13.1. Укрупненные группы веществ, транспортируемые по трубопроводам, определяют в соответствии с ГОСТ 14202 [3].

13.2. Опознавательная окраска и цифровое обозначение групп трубопроводов приведены в Приложении № 7. Одновременно с цифровым обозначением вида вещества необходимо указывать сокращенное наименование (технологическое обозначение) трубопровода.

13.3. Противопожарные трубопроводы независимо от содержимого (например, вода, пена, пар для тушения пожара и др.), спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения пожарных рукавов и других устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный). Дополнительное обозначение посредством маркировочных щитков, окрашиваемых в соответствующие отличительные цвета, допускается применять при необходимости указания содержимого противопожарных трубопроводов.

13.4. Опознавательную окраску трубопроводов следует выполнять сплошной по всей поверхности трубопровода или отдельными участками.

13.5. Метод выполнения опознавательной окраски должен выбираться в зависимости от расположения трубопроводов, длины, диаметра, числа располагаемых совместно линий, требований безопасности, условий освещенности и видимости трубопроводов для обслуживающих работников и общего архитектурного решения.

13.6. Окраску трубопроводов участками следует выполнять в помещениях с большим числом и большой протяженностью трубопроводов, а также, если по условиям работы из-за повышенных требований к цветопередаче и характеру архитектурного решения интерьера нежелательна концентрация ярких цветов.

13.7. Опознавательную окраску по всей поверхности трубопроводов следует применять при небольших длине и числе трубопроводов, не ухудшая условия работы.

13.8. На наружных установках опознавательную окраску по всей поверхности следует применять, если окраска не вызывает ухудшения условий эксплуатации вследствие воздействия на трубопроводы солнечного света.

13.9. При нанесении опознавательной окраски участками на трубопроводы, находящиеся внутри производственных помещений, остальную поверхность трубопроводов следует окрашивать в цвет стен, перегородок, потолков и прочих элементов интерьеров, на фоне которых находятся трубопроводы. Трубопроводы не допускается окрашивать между участками опознавательной окраской, принятой для обозначения других укрупненных групп веществ.

13.10. При нанесении опознавательной окраски участками на трубопроводы, находящиеся вне зданий, остальную поверхность трубопроводов следует окрашивать в цвета, способствующие уменьшению теплового воздействия солнечного света на трубопроводы.

13.11. При прокладке коммуникаций в непроходных каналах и при бесканальной прокладке трубопроводов участки опознавательной окраски на трубопроводах следует наносить в пределах камер и смотровых колодцев.

13.12. Участки опознавательной окраски должны наноситься с учетом местных условий в пунктах трубопроводов (например, на ответвлениях, у мест соединений, фланцев, у мест отбора и КИП, в местах прохода трубопроводов через стены, перегородки, перекрытия, на вводах и выводах из производственных зданий и т.п.) не реже чем через 10 м внутри производственных помещений и на наружных установках и через 30–60 м на наружных магистральных трассах (при наличии).

13.13. Ширина участков опознавательной окраски должна приниматься в зависимости от наружного диаметра трубопроводов с учетом изоляции:

- для труб диаметром до 300 мм – не менее четырех диаметров;
- для труб диаметром свыше 300 мм – не менее двух диаметров.

13.14. При большом числе (более трех) параллельно расположенных трубопроводов участки опознавательной окраски на всех трубопроводах следует принимать одинаковой ширины и наносить с одинаковыми интервалами.

13.15. Участки опознавательной окраски при диаметрах трубопровода свыше 300 мм допускается наносить в виде полос высотой не менее 1/4 окружности трубопровода. Ширина полос должна соответствовать размерам, установленным для трубопроводов данного диаметра.

13.16. Для обозначения наиболее опасных по свойствам транспортируемых веществ на трубопроводы следует наносить предупреждающие кольца красного, желтого или зеленого цвета.

13.17. Кольца красного цвета применяют на трубопроводах с легковоспламенямыми, огнеопасными и взрывоопасными свойствами транспортируемого вещества.

13.18. Кольца желтого цвета применяют на трубопроводах с опасными или вредными свойствами транспортируемого вещества (например, ядовитость, токсичность, способность вызывать удушье, термические или химические ожоги, радиоактивность, высокое давление или глубокий вакуум и др.).

13.19. Кольца зеленого цвета применяют на трубопроводах с нейтральными (безопасными) свойствами транспортируемого вещества, учитывая следующие требования:

- при нанесении колец желтого цвета по опознавательной окраске трубопроводов газов и кислот кольца должны иметь черные каемки шириной не менее 10 мм;

- при нанесении колец зеленого цвета по опознавательной окраске трубопроводов воды кольца должны иметь белые каемки шириной не менее 10 мм;

- трубопроводы сброса веществ в атмосферу в зависимости от содержимого должны иметь опознавательную окраску, установленную для условного обозначения укрупненных групп, с извилистыми поперечными кольцами соответствующего сигнального цвета;

- для обозначения трубопроводов с особо опасным содержимым (например, ядовитые, огнеопасные, взрывоопасные, радиоактивные, вещества, представляющие опасность при разбрзгивании, и др.), а также при необходимости конкретизации вида опасности дополнительно к цветным предупреждающим кольцам должны применяться предупреждающие знаки, выполненные согласно ГОСТ 12.4.026-2015 [2].

13.20. Если вещество одновременно обладает несколькими опасными свойствами, обозначаемыми различными цветами, то на трубопроводы следует наносить кольца нескольких цветов.

13.21. Ширина предупреждающих колец и расстояние между ними должны приниматься в зависимости от наружного диаметра трубопроводов. При большом числе (более трех) параллельно расположенных трубопроводов предупреждающие кольца на всех трубопроводах следует принимать одинаковой ширины и наносить с одинаковыми интервалами.

**Заместитель начальника Управления
охраны труда, промышленной,
экологической и пожарной
безопасности**

«30» 01 2024 г.

В.С. Марков


Приложение № 1
к Положению о применении знаков
безопасности и других средств
визуальной информации об опасностях

**Смыслоное значение, область применения сигнальных цветов
и соответствующие им контрастные цвета**
(рекомендуемые)

Сигнальный цвет	Контрастный цвет	Смыслоное значение	Область применения
Красный	Белый	Непосредственная опасность	Запрещение опасного поведения Обозначение опасной зоны
		Аварийная или опасная ситуация	Сообщение об аварийном отключении или аварийном состоянии оборудования (технологического процесса)
		Средства противопожарной защиты, их элементы	Обозначение и определение мест нахождения средств противопожарной защиты, их элементов
Желтый	Черный	Возможная опасность	Обозначение опасности Предупреждение, предостережение о возможной опасности
Зеленый	Белый	Безопасность, безопасные условия	Сообщение о нормальной работе оборудования, нормальном состоянии технологического процесса Обозначение мест размещения средств коллективной защиты
		Помощь, спасение	Аптечки, средства по оказанию первой помощи
Синий	Белый	Предписание во избежание опасности	Требование обязательных действий в целях обеспечения безопасности
		Указание	Разрешение определенных действий

Приложение № 2
к Положению о применении знаков
безопасности и других средств
визуальной информации об опасностях

**Примеры расположения полос сигнального и контрастного цветов
на сигнальной разметке**

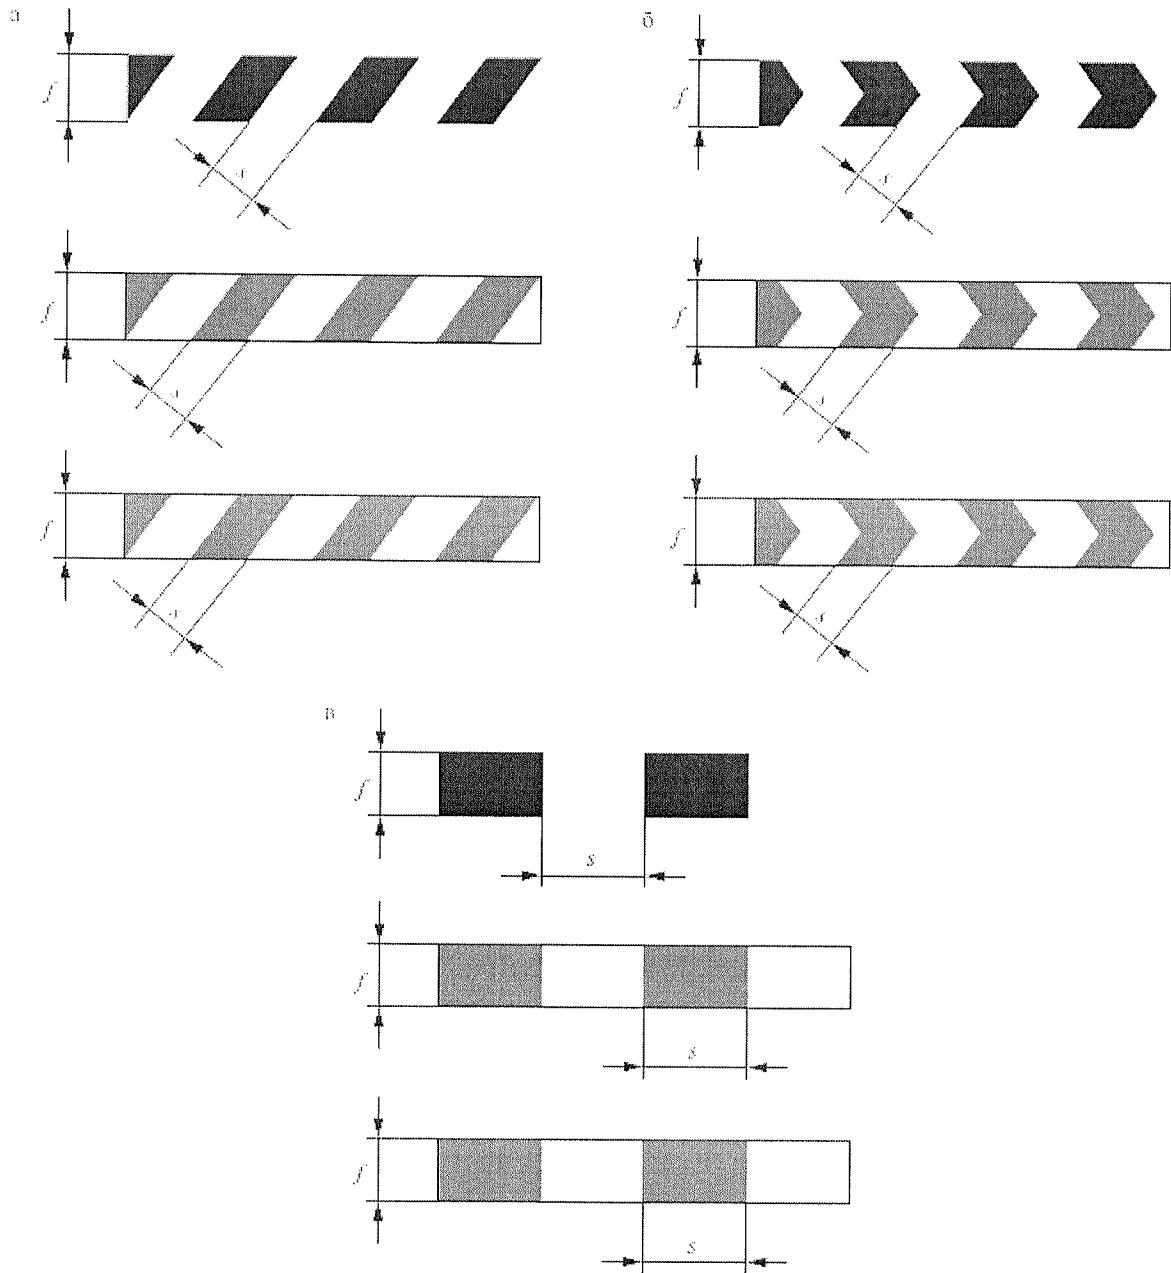

f – поперечный размер сигнальной разметки; s – ширина полосы сигнального цвета; а – расположение полос наклонно; б – расположение полос зигзагообразно в виде «елочки»; в – расположение полос прямо (вертикально или горизонтально).

Приложение № 3
 к Положению о применении знаков
 безопасности и других средств
 визуальной информации об опасностях

**Усредненные размеры знаков безопасности и информационных табличек
 при нормальном освещении**
 (рекомендуемые)

Расстояние опознания <i>L</i> , м	Запрещающие и предписыва- ющие знаки	Предупре- ждающие знаки	Знаки пожарной безопасности, эвакуационные знаки, знаки медицинского и санитарного назначения, указательные знаки, основные, дополнительные, комбинированные и групповые знаки, информационные таблички		
			Диаметр круга <i>d</i> , мм	Длина стороны треуголь- ника <i>b</i> , мм	Длина стороны квадрата <i>a</i> , мм
1	50		50	50	100
2	80		100	80	160
3	100		100	100	200
4	100		150	100	200
5	150		150	150	300
6	150		200	150	300
7-8	200		250	200	400
9-10	250		300	250	500
11-12	300		400	300	600
13-14	350		450	350	700
15-16	400		500	400	800
17-18	450		550	450	900
19-20	500		600	500	1000
21-22	550		700	550	1100
23-24	600		750	600	1200
25	650		800	650	1300

Приложение № 4
к Положению о применении знаков
безопасности и других средств
визуальной информации об опасностях

**Примеры выполнения комбинированных, групповых,
дополнительных знаков**

Примеры выполнения комбинированных, групповых, дополнительных знаков приведены на рисунках 1–3



Рисунок 1. Примеры комбинированных знаков



Рисунок 2. Примеры групповых знаков



Рисунок 3. Примеры дополнительных знаков безопасности

Приложение № 5
к Положению о применении знаков
безопасности и других средств
визуальной информации об опасностях

Параметры шрифта и отношение размеров к высоте шрифта


Параметры шрифта, обозначение	Отношение размера к высоте шрифта H'	Значение размера при высоте шрифта H' равной 10 мм
Высота прописных букв и цифр h	$(7/7) H'$	10
Высота строчных букв c	$(5/7) H'$	7
Ширина расстояния между буквами a	$(1/7) H'^*$	1,4
Ширина расстояния между базовыми линиями строк (шаг строки) b	$(11/7) H^{**}$	15,6
Ширина расстояния между словами e	Не менее $(3/7) H'$	Не менее 4,2
Толщина линий d	$(1/7) H'$	1,4


* При высоте шрифта H' больше или равной 21 мм ширину расстояния между буквами программируют или выбирают из имеющихся в распоряжении крупных литер таким образом, чтобы улучшалась четкость чтения.

** Ширина b может быть увеличена на $(2/7) H'$ для диакритических букв во избежание соприкосновения друг с другом.

Приложение № 6
к Положению о применении знаков
безопасности и других средств
визуальной информации об опасностях

**Примеры организации в производственных зданиях и помещениях
вертикальной и горизонтальной разметки**

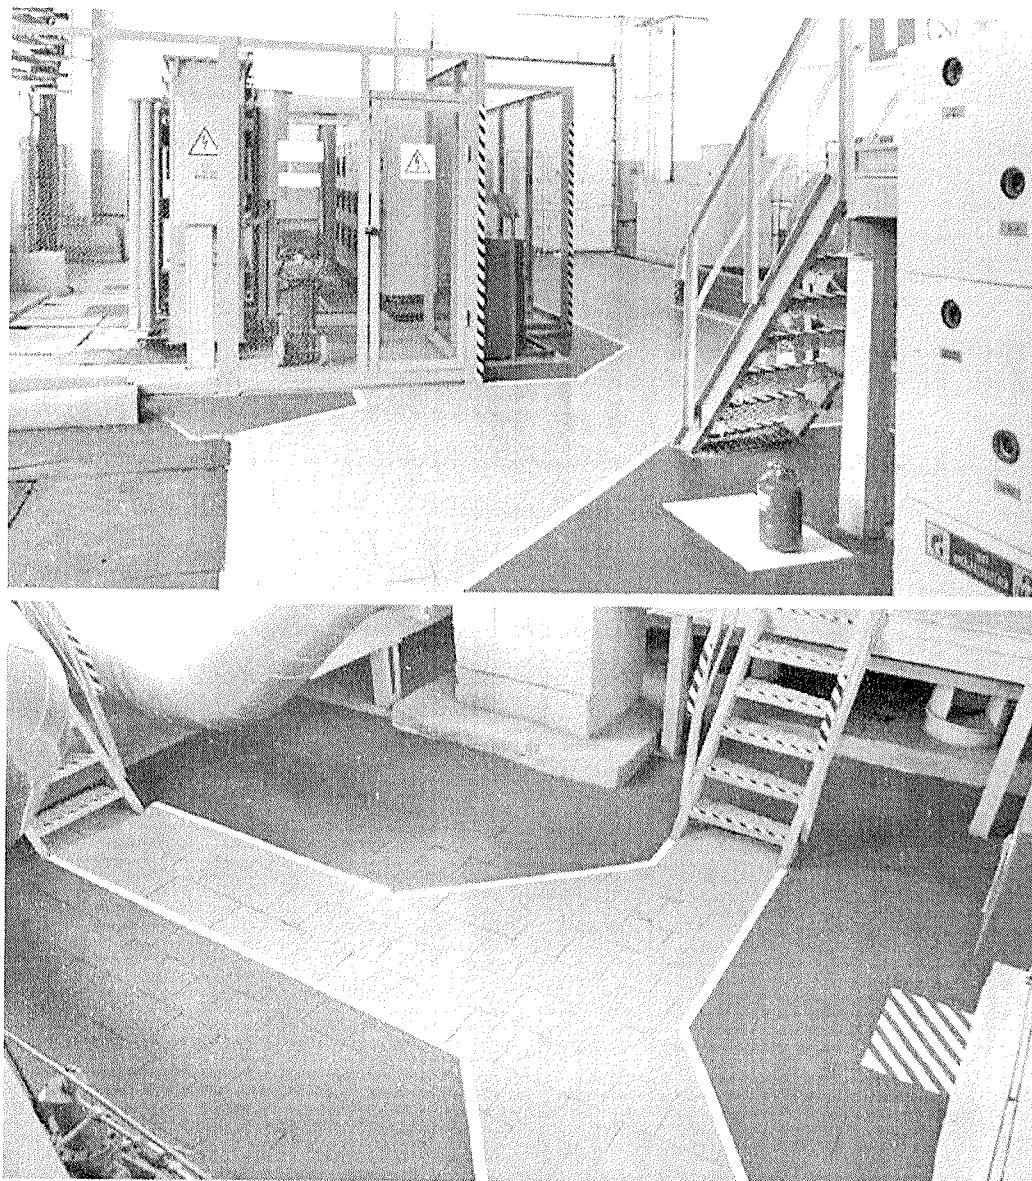

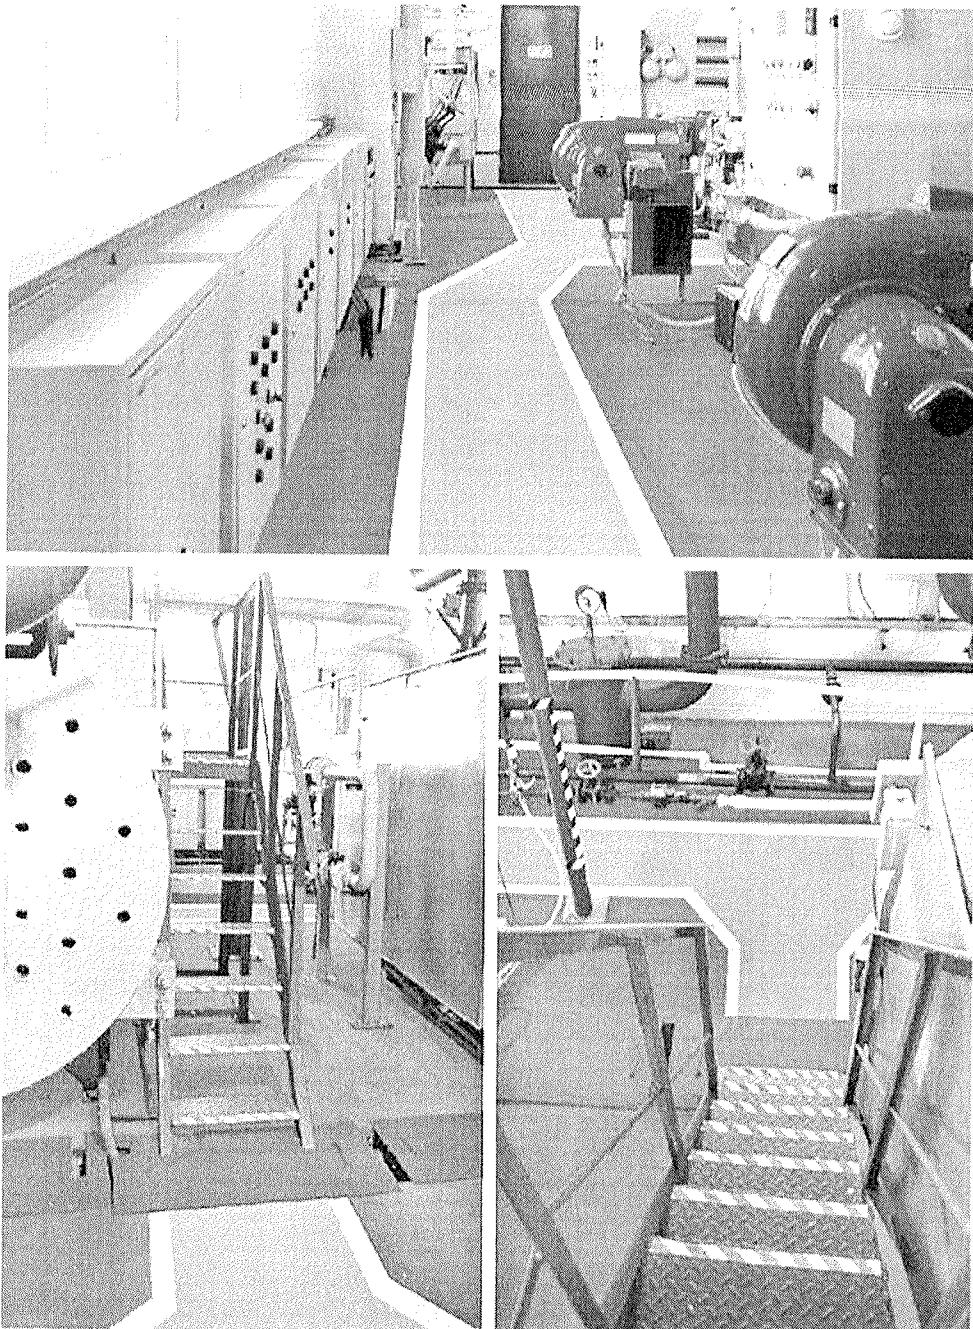

Спецификация визуальных элементов:

- непроизводственная зона – синий цвет RAL 5005;
- зоны безопасного передвижения – светлый серый цвет RAL 7046;
- границы зон безопасного передвижения – полосы шириной 100 мм белого цвета RAL 9003;
- зоны хранения средств пожаротушения – красный цвет RAL 3020, белый цвет RAL 9003;
- знаки пожарной безопасности – 200x200 мм;
- предупреждающие знаки – 200x200 мм;

- эвакуационные знаки безопасности – Е01-02 «Выход здесь» 200x200 мм, Е02-02 «Направляющая стрелка под углом 45°» 200x200 мм, Е22 «Указатель выхода»;
- знаки пожарной безопасности – F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» 200x200 мм;
- лента противоскользящая.

Приложение № 7
к Положению о применении знаков
безопасности и других средств
визуальной информации об опасностях

Опознавательная окраска трубопроводов

Опознавательная окраска коммуникаций с расшифровкой отличительных цветов и цифровых обозначений в соответствии с ГОСТ 14202 [3] приведена ниже.

Наименование трубопровода	Цвет окраски трубопровода	Цвет колец и стрелок на трубопроводах	Цифровые или буквенные обозначения	Образец маркировочного знака на трубопроводе
Воздух технический	Синий	Стрелка – черная; буквы – белые	В.ТЕХН (воздух сжатый – 3.5)	
Воздух КИП	Синий	Стрелка – черная; буквы – белые	В.КИП (воздух сжатый – 3.5)	
Промышленные стоки (дренаж)	Коричневый	Кольца – красные и желтые; стрелка – белая; буквы – черные	8.0 (горючие стоки – 8.0)	
Вода техническая	Зеленый	Стрелка – белая; буквы – черные	1.2 (вода техническая – 1.2)	
Вода техническая	Стальной с изоляцией	Стрелка – зеленая; буквы – белые	1.2 (вода техническая – 1.2)	
Вода горячая (водоснабжение)	Зеленый	Стрелка – белая; буквы – черные	1.3 (вода горячая (водоснабжение) – 1.3)	

Наименование трубопровода	Цвет окраски трубопровода	Цвет колец и стрелок на трубопроводах	Цифровые или буквенные обозначения	Образец маркировочного знака на трубопроволе
Вода горячая (водоснабжение)	Стальной с изоляцией	Стрелка – зеленая; буквы – белые	1.3 (вода горячая (водоснабжение) – 1.3)	
Вода горячая (отопление)	Зеленый	Стрелка – белая; буквы – черные	1.4 (вода горячая (отопление) – 1.4)	
Вода горячая (отопление)	Стальной	Стрелка – зеленая; буквы – белые	1.4 (вода горячая (отопление) – 1.4)	
Негорючие стоки (нейтральные)	Стальной	Стрелка – зеленая; буквы – белые	9.0 (негорючие стоки (нейтральные) – 9.0)	